

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ МЫТИЩИ
Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7, тел. 583-88-89

Предписание № 1/1/9
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению "Гимназия № 16", в лице директора Новиковой Е.Э.

«18» января 2017 года

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору № 1 от «09» января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: с «13» января 2017г. по 18 января 2017г.; государственным инспектором городского округа Мытищи по пожарному надзору, старшим инспектором отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи капитаном внутренней службы Ананичевым С.В., была проведена плановая проверка с целью надзора за выполнением обязательных требований пожарной безопасности МБОУ «Гимназия № 16» на территории и в помещениях, расположенных по адресу: 141000, Московская область, г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 5, совместно с Трофимовым С.В.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Корпус А (старая школа):				
1.	В каждом отсеке потолка помещений отдыха для персонала (корп. А, цокольный этаж, пом. 1.04), ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м., отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации.	ФЗ-69, ст.2; ФЗ-184, ст.46; СП 5.13130.2009 п. 13.3.8	02.06.2017г.	
2.	Над выходом из коридора (цокольный этаж, пом. № 1.016) непосредственно в лестничную клетку отсутствует световое табло «ВЫХОД».	ФЗ-69, ст.2; ФЗ-184, ст.46; СП 3.13130.2009 п. 5.3)	02.06.2017г.	

3.	При выходе из лестничной клетки (объединяющей подвальный и первый этаж) в тамбур первого этажа ошибочно установлено световое табло «ВЫХОД», в соответствии с п. 8.1.7 СП 1.13130.2009 указанная лестница не является эвакуационной (;	ФЗ-69, ст.2; ФЗ-184, ст.46; СП 3.13130.2009 п. 5.3; СП 1.13130.2009 п. 8.1.7)	02.06.2017г.	
4.	В цокольном этаже (корп. А) отсутствует второй эвакуационный выход.	ФЗ-69, ст.2; ФЗ-184, ст.46; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1)	02.06.2017г.	
5.	Высота выходов из помещений раздевалок (цокольный этаж, пом. №№ 1.011, 1.03), составляет менее 1,9 м.	ФЗ-69, ст.2; ФЗ-184, ст.46; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5)	02.06.2017г.	
6.	Лестничные марши и площадки цокольного этажа не имеют ограждения с поручнями.	ФЗ-69, ст.2; ФЗ-184, ст.46; СП 1.13130.2009 п. 8.1.2)	02.06.2017г.	
7.	В отдельной лестнице, для сообщения между цокольным и первым этажом, не предусмотрено устройство на одном из входов (выходов) тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре.	ФЗ-69, ст.2; ФЗ-184, ст.46; СП 4.13130.2013 п. 4.18	02.06.2017г.	
8.	В лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из цокольного этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального или цокольного этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	ФЗ-69, ст.2; ФЗ-184, ст.46; СП 1.13130.2009 п. 8.1.6	02.06.2017г.	
9.	Несущие металлические конструкции (косоуры) эвакуационного лестничного марша, ведущего из помещений цокольного этажа наружу, не имеют требуемого предела огнестойкости не менее R45.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 21	02.06.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;


руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
городского округа Мытищи
по пожарному надзору
С. В. Ананичев

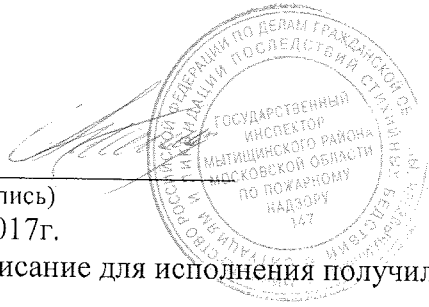

(подпись)
«18» января 2017г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)
«18» января 2017 г.

Новикова Е.Д.
(должность, фамилия, инициалы)